
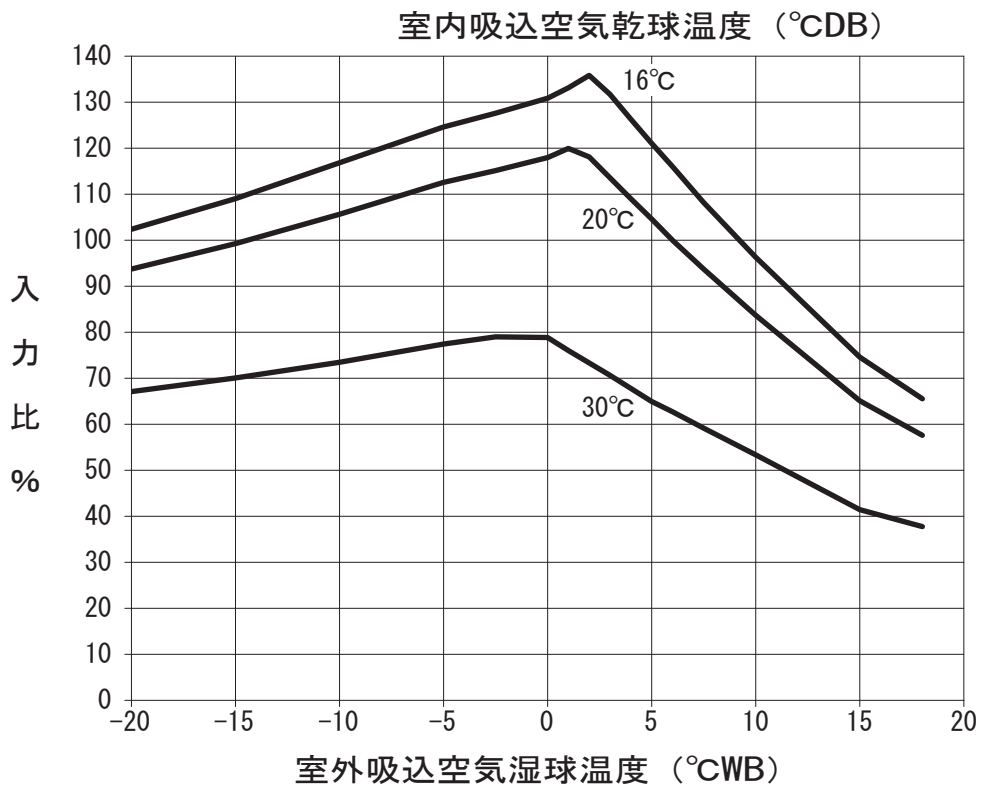


暖房

50Hz 60Hz

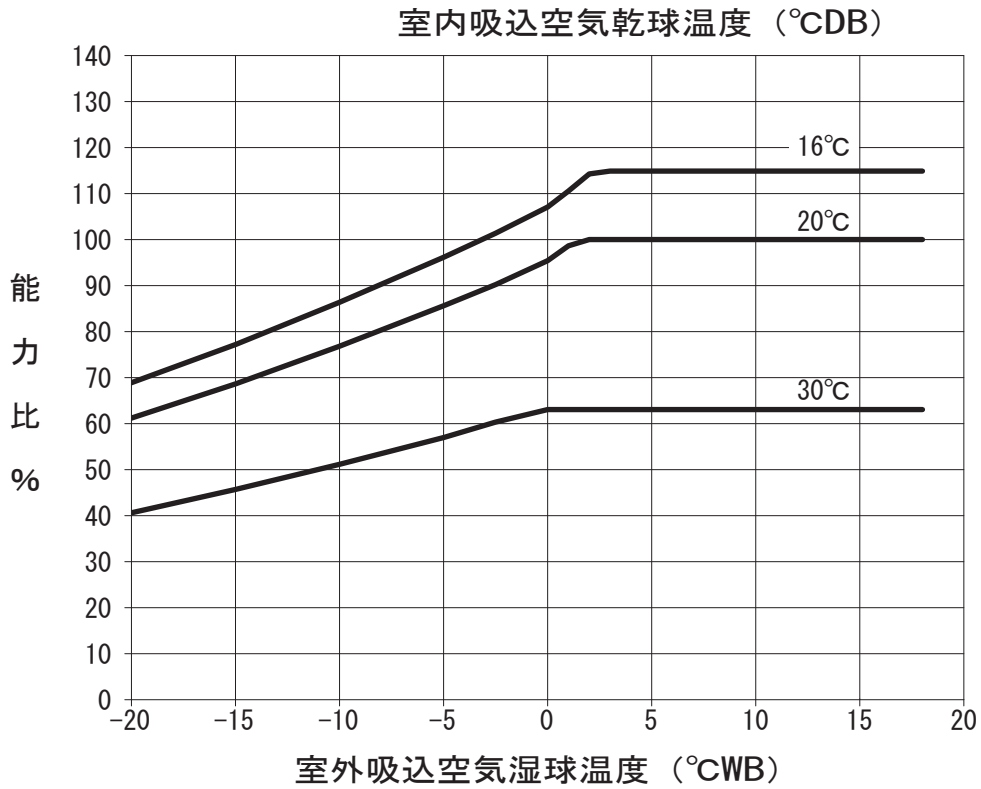

■ 着霜・除霜時の暖房能力補正係数

室外吸込空気温度 (°CWB RH85%)	-20	-15	-10	-8	-6	-5	-4	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
補正係数	0.97	0.97	0.97	0.96	0.94	0.91	0.89	0.87	0.87	0.87	0.88	0.89	0.91	0.92	0.95	1.0

○ 着霜・除霜運転を考慮した暖房能力は、能力線図より求めた暖房能力に上表の補正係数をかけて算出します。

品番	CU-P224UXPR5(J)	暖房能力特性図 ビル用マルチエアコン 新設・既設兼用 ハイグレード UXPR5
図番	PA21-11-(44)	