Panasonic

△

A４ パナソニック株式会社

単位：ｍｍ

①	ドレン配管接続口　ＶＰ２５（外径φ３２） ℓ２００フレキホース付属
②	下部ドレン口　　ＶＰ２５（外径φ３２）
③	電装箱
④	電源取入口
⑤	ＶＺシステムチャンバー　ＣＺ－１４０ＶＢＣＦＥ７（別売品）
⑥	吹出口ユニット　　ＦＹ－２０ＸＧＲ－Ｄ（別売品）
⑦	接続チャンバー　　ＣＺ－１６０ＳＰＦ２（別売品）
⑧	フィルターチャンバー　ＣＭＢ－ＦＢＵ１４０Ｔ（別売品）
⑨	ロングライフフィルター　ＡＦＴ－ＬＢＤ１４０Ｔ（別売品）

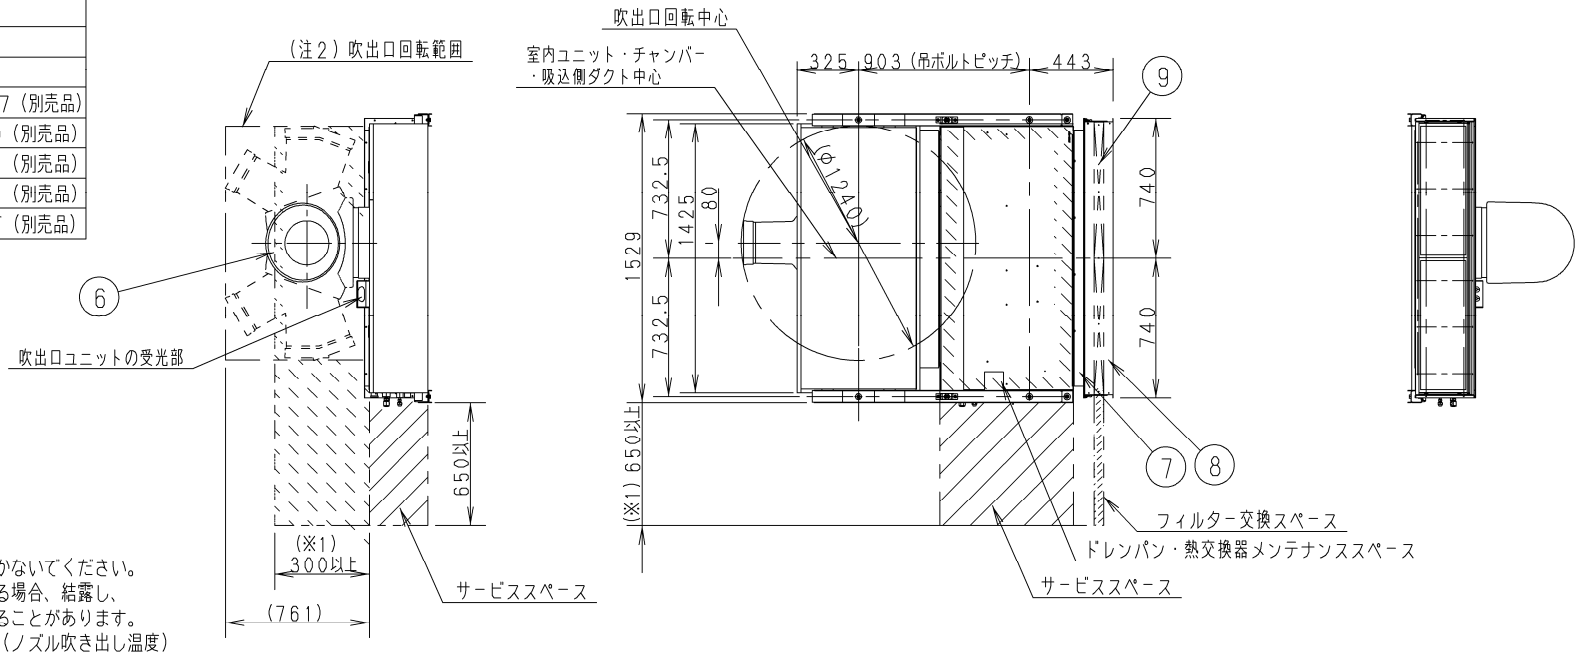

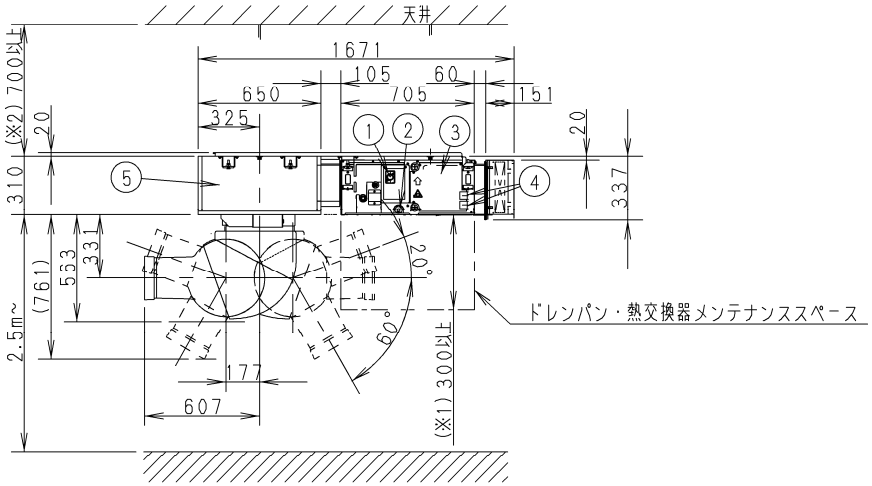

注１）結露について
本機器はむき出しでの設置を前提としております。
高温高湿の環境に設置されると結露を生じます。
本システムの下には家財等の濡れて困るものは置かないでください。
吹出口ユニットは露点温度Δ８℃よりも大きくなる場合、結露し、
露が落ちたり、吹出口から露飛びが発生したりすることがあります。
露点温度Δｔ℃とは、（周囲空気露点温度）－（ノズル吹き出し温度）

注２）吹出口ユニットの回転範囲について
吹出口ユニットは３６０°回転する構造になっています。
また、水平に対し上方２０°・下方６０°動きます。
吹出口ユニットの稼働範囲には動作の妨げになるものは置かないでください。

注３）吸込側には必ずエアフィルターを装着してください。
フィルターチャンバーの手前にはダクト等を付けないでください。

注４）到達風速について
ノズルの先端からの到達風速はおおよそ次の通りになります。
先端から４ｍで２．４ｍ／ｓ
先端から６ｍで１．６ｍ／ｓ
ユニットの設置高さおよびノズルの角度設定の参考にしてください。

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、
サービススペースが必要となります。
また、エアフィルターのサービススペースが必要となります。
いずれも作業の妨げになるものを設置しないでください。

※2、天井面からの距離について
・天井からの熱影響を受けると結露を生じやすくなります。
天井とＶＺシステムチャンバー天面の間に十分な距離を確保してください。

品番	CS-P140FE7C	部品取付図 ビルトインオールダクト形
図番	PAP-25-043-128-(07)	(VZ システムチャンバー＋VZ 吹出口ユニット ＋接続チャンバー＋フィルターチャンバー)

PAP-25-043-128-(07)