Panasonic

△

①	冷媒配管（液管）
②	冷媒配管（ガス管）
③	ドレン配管接続口　VP25（外形φ32） ℓ200 フレキホース付属
④	下部ドレン口　　VP25（外径φ32）
⑤	吊金具（4-12×30 長穴）
⑥	配線取入口
⑦	外気取入口（φ150 異形穴）
⑧	吹出側ダクト合フランジ
⑨	電装箱
⑩	接続チャンバー CZ-56SPF2（別売品）
⑪	フィルターチャンバー CMB-FBU50T（別売品）
⑫	吸込角ダクト合フランジ DKT-RFBD50T（別売品）

単位：mm

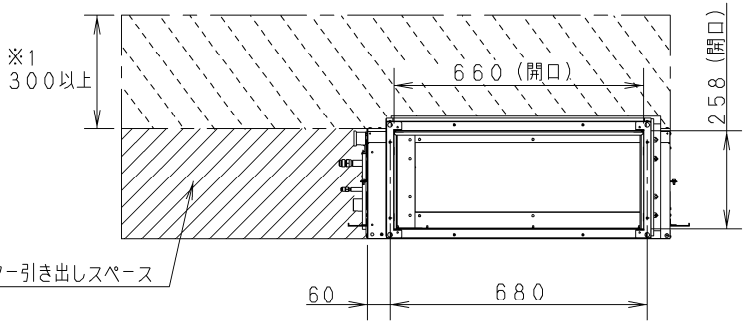

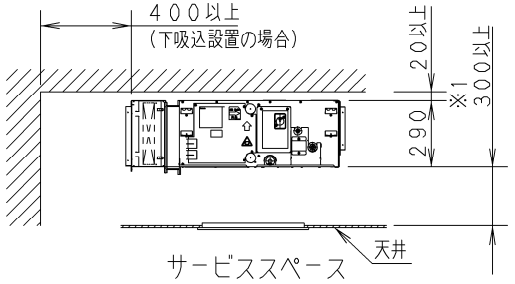

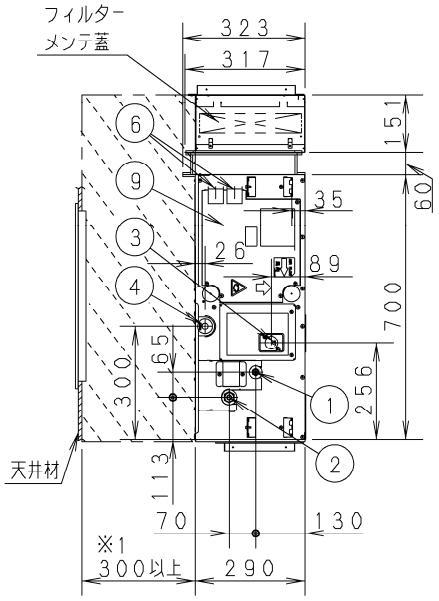

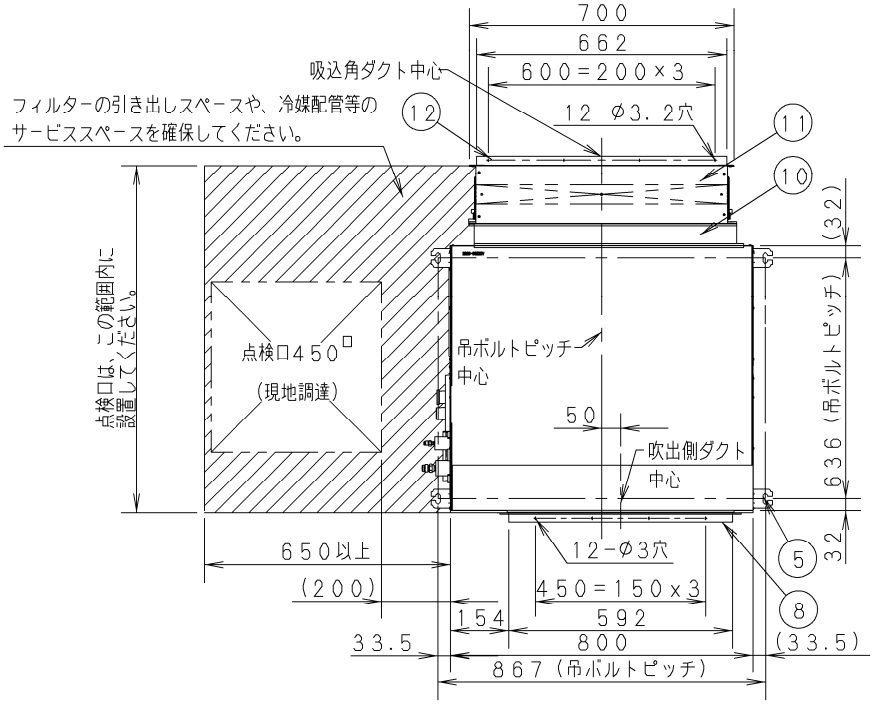

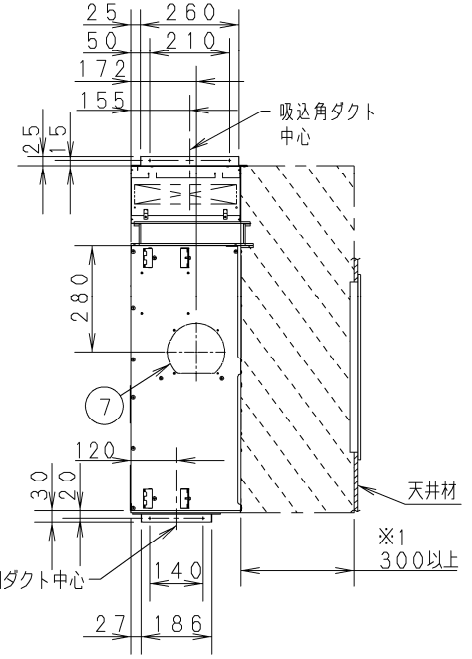

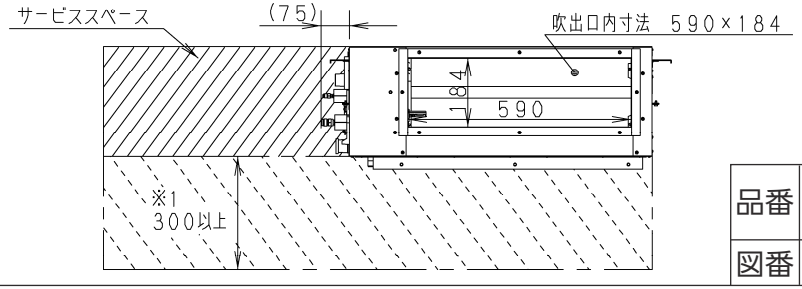

※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
　・天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD45RF）を設置するか、室内ユニットを取りはずせる開口部を設けてください。
・メンテパネルや開口部の設置ができない場合は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

注）吸込側には必ずエアフィルターを装着してください。

品番	CS-P50FE7CL	部品取付図 ビルトインオールダクト形 （接続チャンバー＋吸込角ダクト合フランジ＋フィルターチャンバー）
図番	PAP-25-043-113-4-(09)	