Panasonic

△

| | |
|---|---|
| ① | 冷媒配管（液管） |
| ② | 冷媒配管（ガス管） |
| ③ | ドレン配管接続口　VP25　（外形φ32）<br>ℓ200 フレキホース付属 |
| ④ | 下部ドレン口　　VP25（外径φ32） |
| ⑤ | 吊金具（4-12×30 長穴） |
| ⑥ | 配線取入口 |
| ⑦ | 外気取入口（φ150 異形穴） |
| ⑧ | 吹出側ダクト合フランジ |
| ⑨ | 電装箱 |
| ⑩ | 接続チャンバー CZ-160SPF2（別売品） |
| ⑪ | フィルターチャンバー CMB-FBU140T（別売品） |
| ⑫ | 自然気化式加湿器 CZ-20ASF2（別売品） |

単位：mm

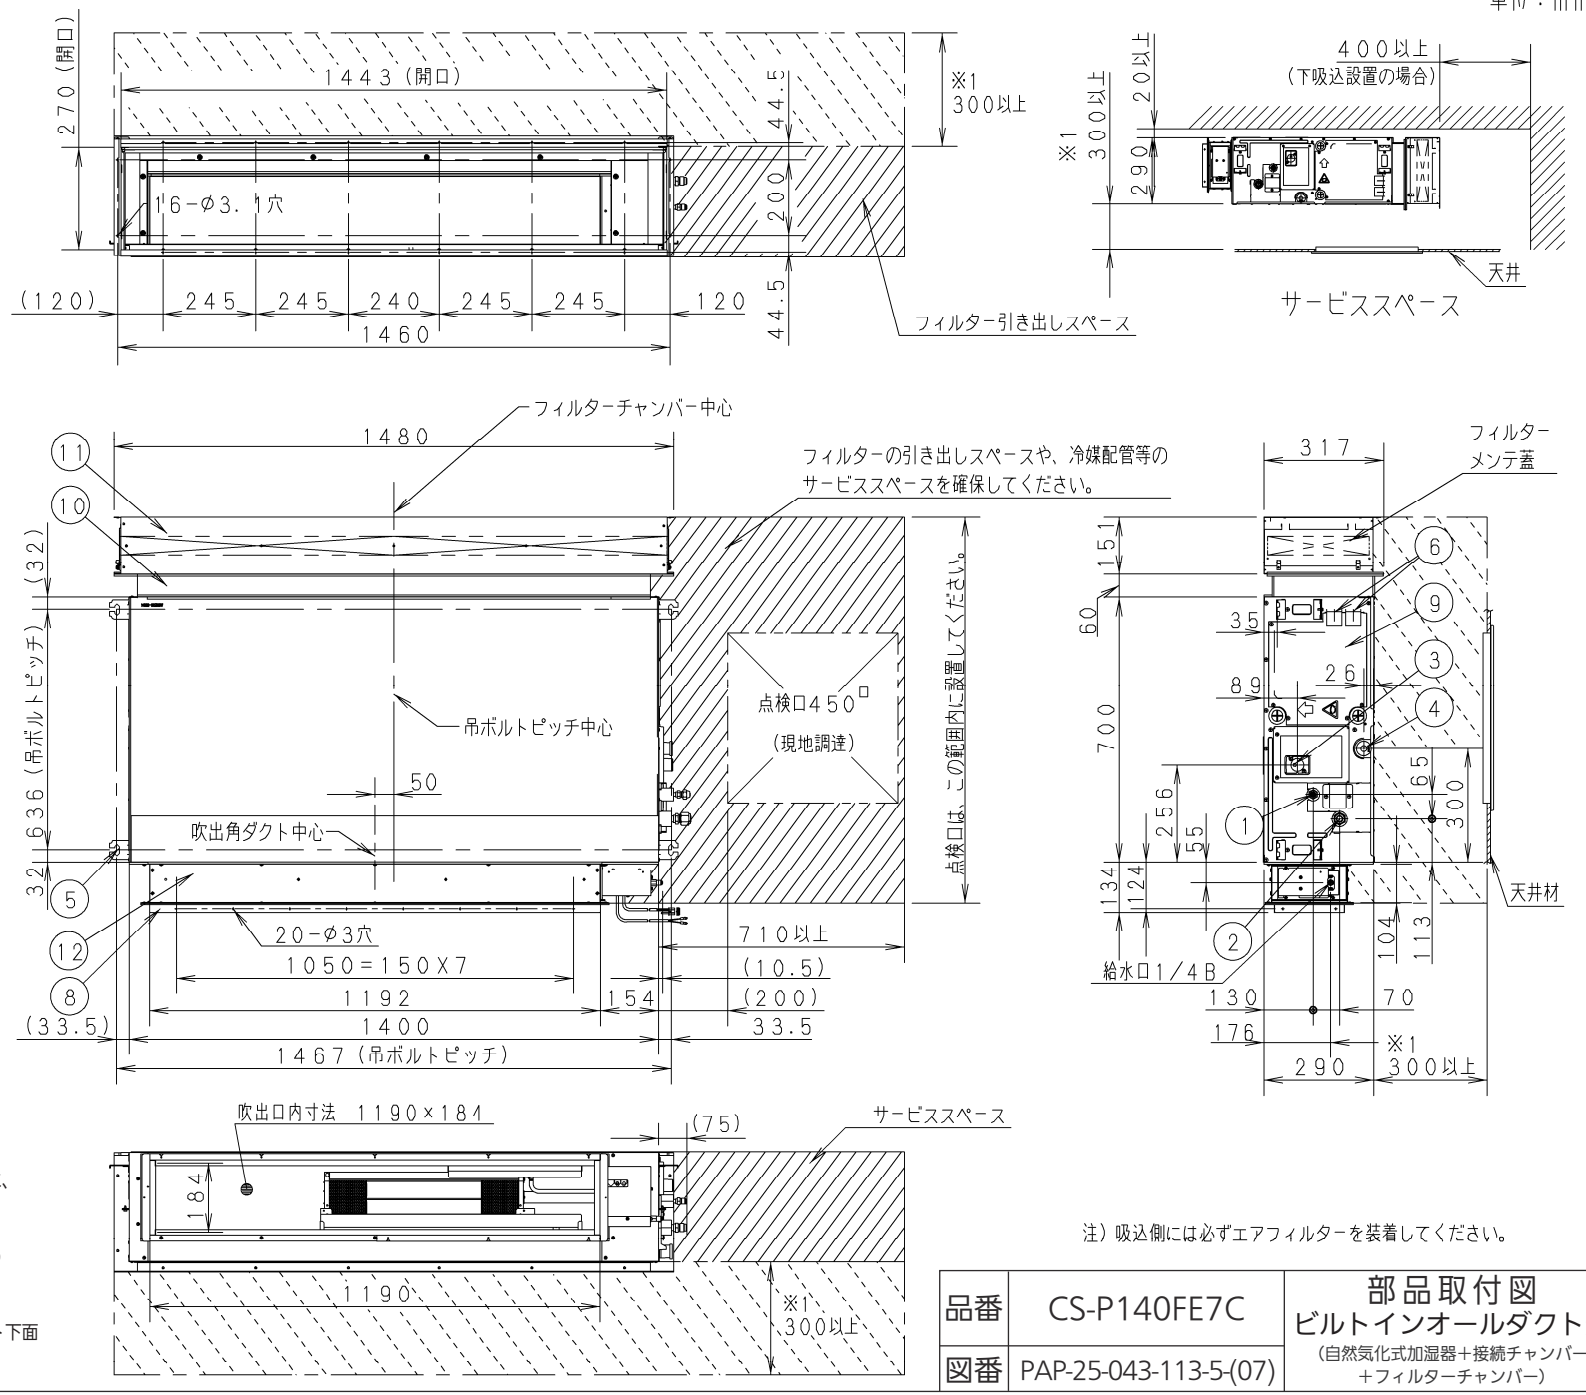


※1、サービススペース確保のお願い
・ドレンパンと熱交換器のメンテナンスおよび清掃を行うために、サービススペースが必要となります。サービススペースには、作業の妨げになるものを設置しないでください。
　・天井材がはずせない場所では室内ユニット下面に、別売品のメンテパネル（PNR-MBD125RF）を設置するか、室内ユニットを取りはずせる開口部を設けてください。
・メンテパネルや開口部の設置ができない場合は、室内ユニット下面と天井材とのスペースを 300mm 以上確保してください。

注）吸込側には必ずエアフィルターを装着してください。

| | | |
|---|---|---|
| 品番 | CS-P140FE7C | 部品取付図<br>ビルトインオールダクト形<br>（自然気化式加湿器＋接続チャンバー＋フィルターチャンバー） |
| 図番 | PAP-25-043-113-5-(07) | |

PAP-25-043-113-5-(07)